





SISTEMA DE GESTÃO DOS
CONSUMOS INTENSIVOS DE ENERGIA

Registo de Instalações

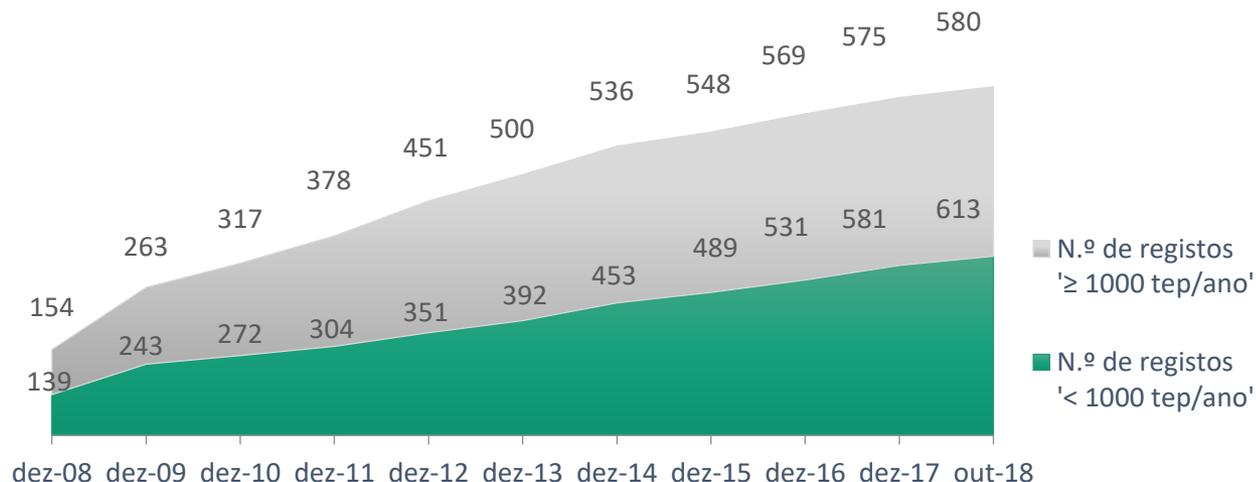

N.º de registos e Escalão de consumo


Atualmente, existem 1193 instalações registadas no SGCI das quais 580 apresentaram, no ano e referência do registo, um consumo energético igual ou superior a 1000 tep. As restantes 613 situaram-se abaixo deste escalão.

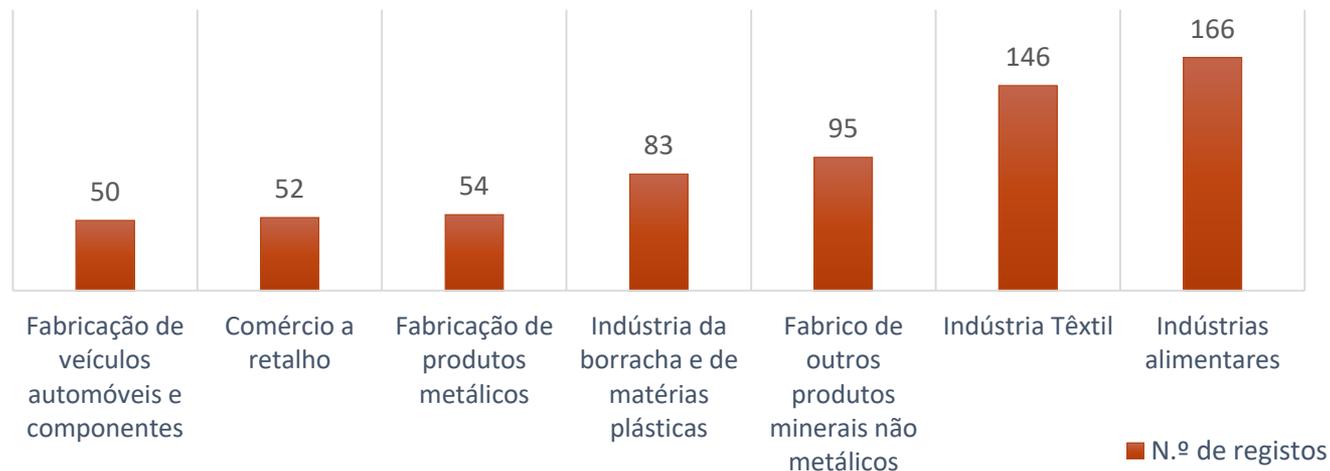

Sete principais atividades económicas

Quanto aos sete principais setores de atividade, verifica-se uma predominância das instalações com CAE industrial. Destaque também o setor do Comércio a Retalho.


Registo de Instalações

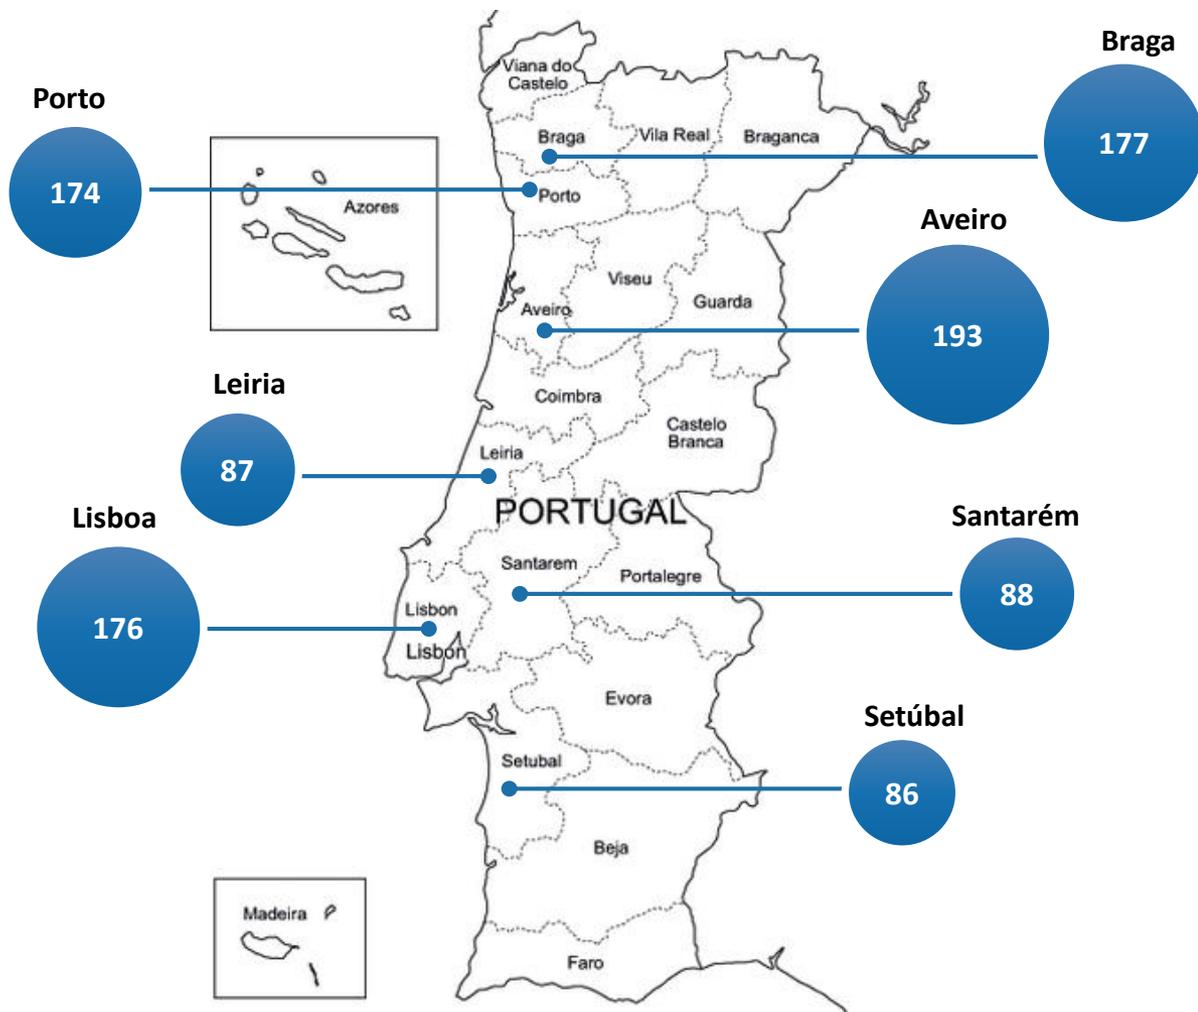

Sete principais distritos

Atendendo aos sete distritos com maior número de instalações registadas no SGIE, verifica-se uma distribuição predominante nas zonas norte e centro do país. Aveiro é o distrito com maior número de instalações registadas, seguindo-se Lisboa, Braga e Porto.

Registo de Instalações

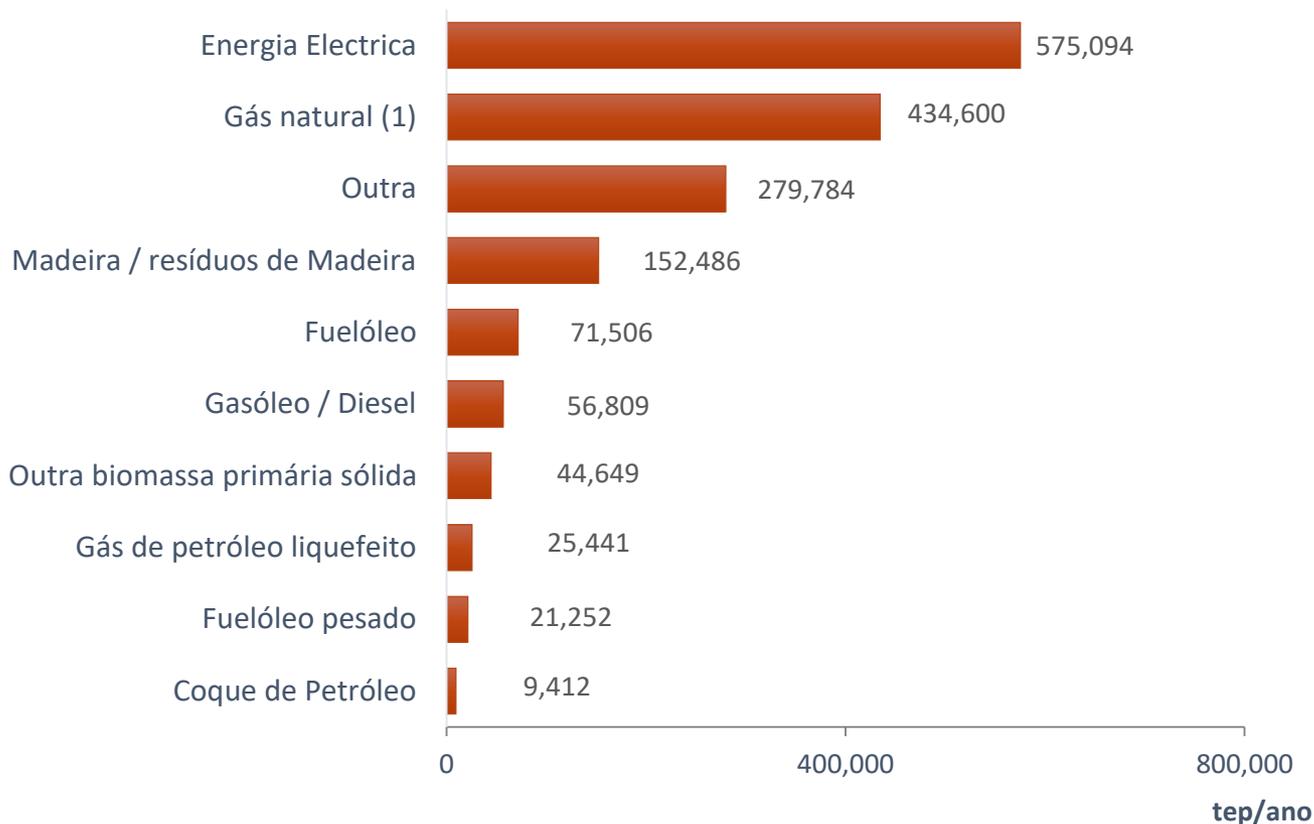


Dez principais formas de energia

Entre as 10 principais formas de energia consumidas pelas instalações registadas no SGIE, destacam-se a Energia Elétrica e Gás Natural. Em conjunto, as duas totalizam cerca de 60% do consumo global das instalações registadas.

Nota: Fator de conversão de energia elétrica referido a energia final (1 kWh = 86×10^{-6} tep)

Registo de Técnicos e Entidades

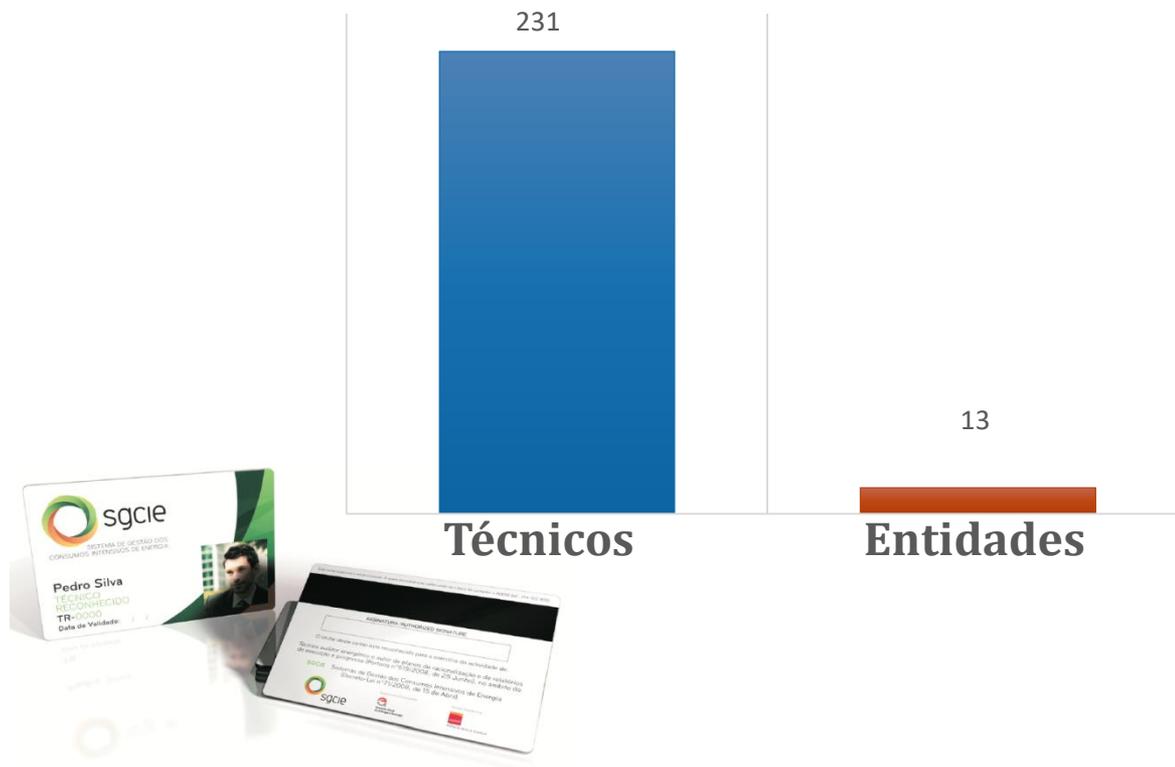


Reconhecimento Técnicos e Entidades

Atualmente existem 231 Técnicos e 13 Entidades habilitadas para a elaboração de auditorias energéticas e planos de racionalização, bem como para o controlo da sua execução e progresso.

Com a entrada em vigor da Lei n.º 7/2013 de 22 de janeiro, em 22 de abril de 2015, deixaram de poder obter reconhecimento novas entidades.

Planos de Racionalização do Consumo de Energia - Entregas*

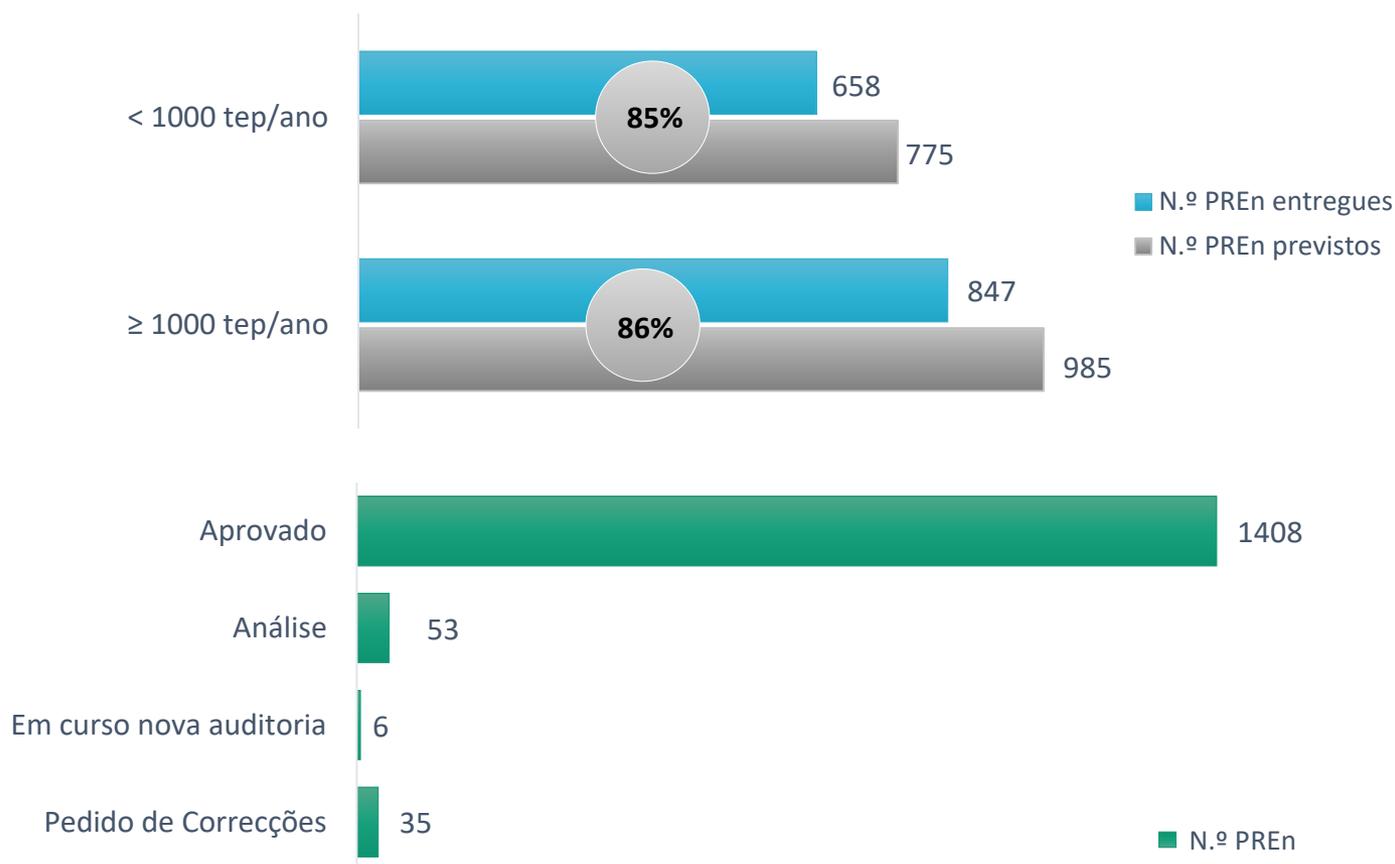

* inclui novo ciclo de PREn

Taxa de execução


Até ao final de 2018 está prevista a entrega de 1760 Planos de Racionalização (valor acumulado). Até ao momento, verificam-se taxas de execução de 85% no caso de instalações com consumo igual ou superior a 1000 tep/ano e de 83% no caso das restantes.

Planos de Racionalização entregues

Atualmente existem 1408 PREn aprovados. Outros 94 foram já entregues no Portal online do SGCIE, encontrando-se a seguir os tramites necessários tendo em vista a sua aprovação.

Planos de Racionalização do Consumo de Energia - Impacto*


t CO₂e

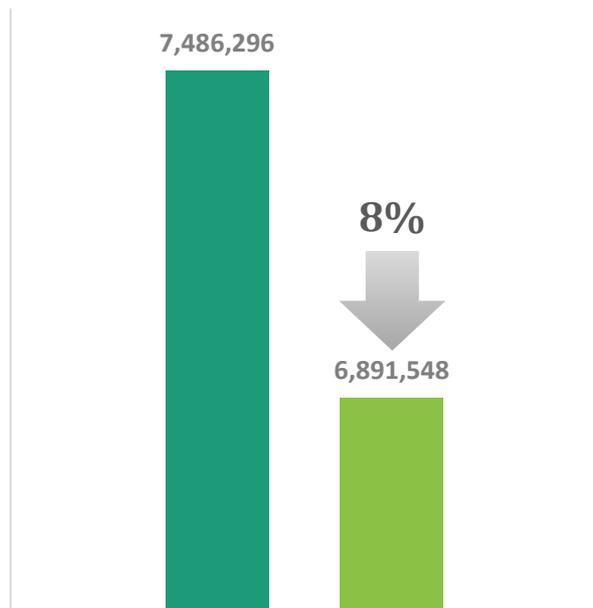

Emissões GEE

■ Ano ref^a ■ Final PREN

tep

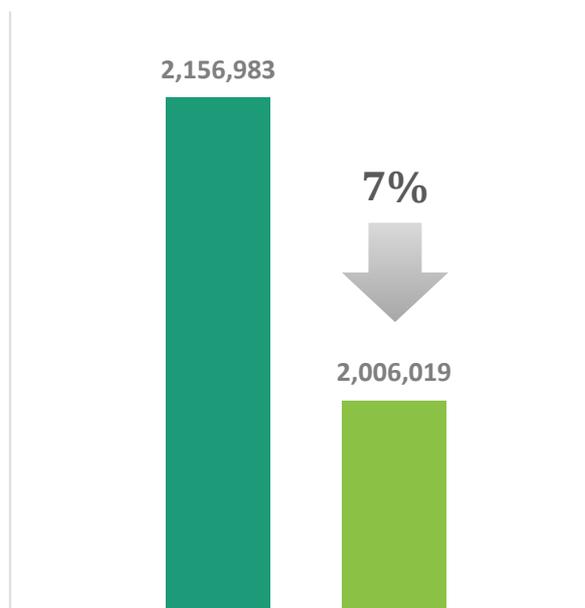

Consumo Energia

■ Ano ref^a ■ Final PREN

Economias de Consumo de Energia e de Emissões de GEE previstas nos PREN aprovados


OS PREN aprovados irão permitir reduzir o consumo de energia em 150.964 tep/ano, o que equivale a uma redução de 7% face ao ano de referência. Nas emissões de GEE a economia prevista é de 594.747 t CO₂e, ou seja, 8% face ao ano de referência

* inclui novo ciclo de PREN

Nota: Fator de conversão de energia elétrica referido a energia final (1 kWh = 86x10⁻⁶ tep)

Planos de Racionalização do Consumo de Energia – Medidas*

Potencial de redução global: 150.964 tep/ano

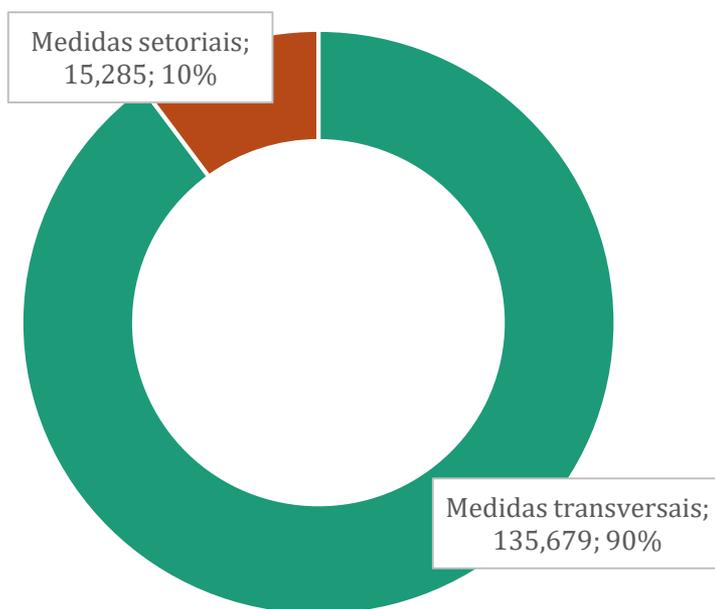

■ Medidas Setoriais (tep/ano) ■ Medidas Transversais (tep/ano)

Medidas de Eficiência Energética e Potenciais de Economia

Cerca de 90% das economias de energia previstas nos planos aprovados serão atingidas através da implementação de Medidas Transversais, ou seja, medidas que não são específicas de um setor de atividade. As medidas setoriais totalizam um potencial de redução muito menos expressivo.

Nota: Fator de conversão de energia elétrica referido a energia final (1 kWh = 86×10^{-6} tep)

* inclui novo ciclo de PREn

Planos de Racionalização do Consumo de Energia - Medidas Transversais

	Potencial de redução Global (tep/ano)	PRI (anos)	Custo de redução por tep (€/tep)	Redução GEE (t CO ₂ e)	Número de Instalações
Formação e sensibilização de recursos humanos	2 216	,35	249	8 595	184
Frio Industrial	3 443	4,57	4 641	18 610	165
Iluminação eficiente	10 508	3,34	3 778	57 421	957
Integração de processos	1 307	2,34	1 347	4 225	23
Isolamentos térmicos ★	12 360	1,31	575	33 842	506
Manutenção de equipamentos consumidores de energia	2 584	2,24	1 694	10 196	173
Monitorização e controlo ★	11 744	1,61	1 168	47 460	507
Optimização de motores	5 923	2,35	2 401	32 208	427
Outros ★	23 227	3,94	2 819	85 203	565
Recuperação de calor ★	30 460	2,21	827	78 138	356
Sistemas de bombagem	2 811	2,11	2 186	15 364	208
Sistemas de combustão ★	14 863	2,25	1 462	60 278	372
Sistemas de compressão	8 757	2,16	2 299	47 504	757
Sistemas de ventilação	3 436	1,68	1 748	18 323	264
Transportes	663	3,33	3 859	1 890	38
Tratamento de efluentes ★	1 378	1,31	627	4 091	16
Total Geral	135 679	2,60	1 810	523 347	-

Medidas Transversais

A análise das principais medidas transversais permite identificar aquelas que, tipicamente, proporcionam um maior potencial de redução de energia aliado a um menor custo de investimento, tornando-se assim mais atrativas.

Nota: Fator de conversão de energia elétrica referido a energia final (1 kWh = 86x10⁻⁶ tep)

Planos de Racionalização do Consumo de Energia - Medidas Transversais

	Potencial de redução Global (tep/ano)	PRI (anos)	Custo de redução por tep (€/tep)	Redução GEE (t CO ₂ e)	Número de Instalações
Indústrias Alimentares					
Sistemas de combustão	5 512,88	2,12	1104,60	26 636,40	104
Recuperação de calor	4 169,22	2,25	924,87	10 612,30	74
Isolamentos térmicos	2 800,16	1,21	575,07	8 121,90	135
Indústria Têxtil					
Recuperação de calor	8 719,78	1,74	773,15	23 583,84	81
Isolamentos térmicos	3 340,38	,63	287,94	9 203,40	109
Outros	2 714,80	4,07	3254,70	12 442,20	73
Fabrico de outros produtos minerais não metálicos					
Recuperação de calor	5 827,16	1,06	388,29	15 823,90	49
Outros	1 042,24	1,65	880,16	3 470,00	30
Monitorização e controlo	1 018,40	3,06	2022,86	4 151,80	28
Indústria da borracha e de matérias plásticas					
Monitorização e controlo	2 107,14	1,66	1024,79	8 635,80	45
Isolamentos térmicos	1 555,90	1,67	629,64	4 471,50	37
Iluminação eficiente	1 035,52	5,75	5503,55	5 288,70	41

Medidas Transversais nos principais setores de atividade


Para os principais setores de atividade económica, apresentam-se as medidas transversais com maior potencial de redução global.

Nota: Fator de conversão de energia elétrica referido a energia final (1 kWh = 86x10⁻⁶ tep)


Relatórios de Execução e Progresso

Execução e Progresso dos ARCE em curso


Implementação de medidas

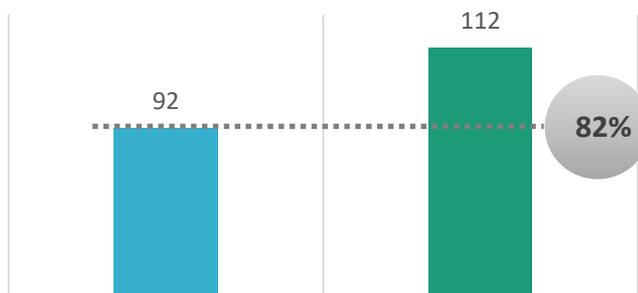

Entrega de relatórios

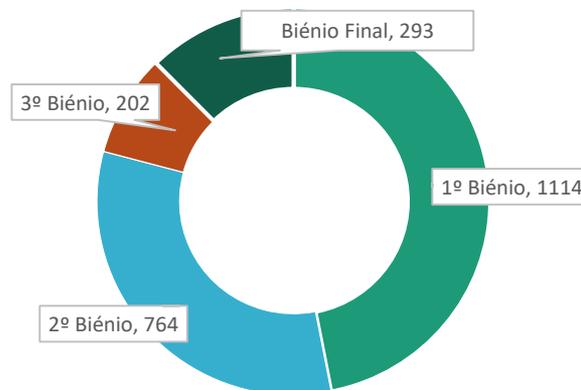

Resultados

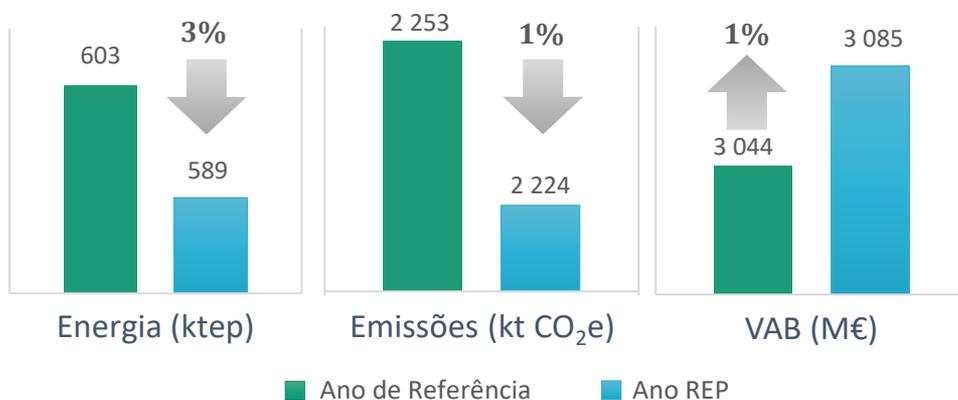

Com base em 293 Relatórios de Execução e Progresso referentes ao último biênio do ARCE, verifica-se, face ao ano de referência de cada plano aprovado, uma redução de 3% no consumo de energia, uma redução de 1% nas emissões de GEE e um aumento de 1% do VAB gerado pelas instalações. Estas evoluções incidem sobre as variáveis macro e não têm em conta o cumprimento dos indicadores.

Verifica-se que até à data, em 1044 PReN com REP aprovados, foi implementado cerca de 82% do potencial de economia de energia.